

LK Palo-ovi UNI

RAKENNE

LK Palo-ovi UNI on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun LK Jakotukkikaappi UNI asennetaan paloluokiteltuun seinään. LK Palo-ovi UNI sopii LK Jakotukkikaappeihin tai vapaasti seisovana versiona LK Schaktbotteniin ja IsoMaxiin.

Ovi on luokiteltu ja hyväksytty 2 × 15 mm ja 3 × 12,5 mm kipsilevyyn. Paloluokka EI60. Ovi on jauhemaalattu valkoiseksi, RAL 9016, ja varustettu lukolla. Ovi on kiinni kehyksessä paloturvallisuussyistä.

Jotta LK Jakotukkikaappi UNI olisi turvallinen vesivahinkojen varalta, on tärkeää, että jakotukkikaappiin asennetaan roiskesuoja.

ASENNUKSEN EDELLYTYKSET

LK Palo-ovi UNI edellyttää vähintään 70 mm asennussyvyyttä mitattuna kipsilevyn ulkoreunasta LK Jakotukkikaapin UNI etureunaan. Pidä mielessä tämä mitta, kun asennat LK Jakotukkikaappia UNI. LK Palo-ovi UNI asennetaan erillisenä yksikkönä, joka ei ole kosketuksessa LK Jakotukkikaappiin UNI. Asennettaessa LK Schaktbotteniin ja IsoMaxiin vaaditaan suurta tarkkuutta, koska mukana toimitettavia ohjaustappeja ei voida käyttää.



Väh. 70 mm kipsilevyn ulkoreunasta kaapin etureunaan.


TOIMITUSSISÄLTÖ

Nimi	Tuotenumero	Määrä UNI 350	Määrä UNI 450	Määrä UNI 550	Määrä UNI 700
Kiinnityslevy BL 2×15	29716	10 kpl	12 kpl	14 kpl	16 kpl
Kiinnityslevy BL 3×12,5	29717	10 kpl	12 kpl	14 kpl	16 kpl
Ohjaustappi	29719	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl



ASENNUSOHJE

1. Lue koko asennusohje ennen työn aloittamista.
2. Varmista, että pakkaus sisältää tarvittavan määrän kiinnityslevyjä ja ruuveja.
3. Paikallista LK Jakotukkikaapin UNI sijainti seinässä.
4. Saha reikä-/pistosahalla pois kipsilevyä niin, että kaapin etupuoli näkyy.

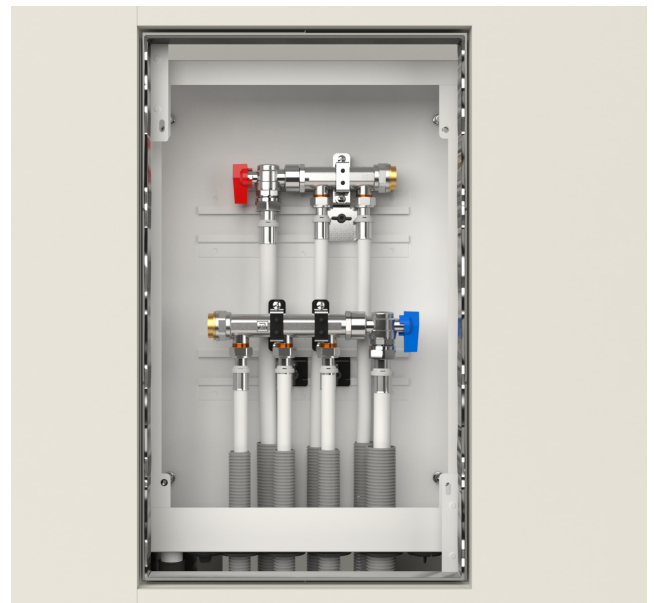

Saha pois kipsilevyä niin, että kaapin etupuoli näkyy.



5a. Asenna kaksi pakkaukseen kuuluvaa ohjaustappia kaapin mutterikiinnikkeisiin (keskenään diagonaalisesti) ja aseta palo-oven kehys niin, että ohjaustapit tulevat esiin kehyksen rei'istä.

5b. Vapaasti seisovassa asennuksessa luukun sijainti sovitetaan asennuksen mukaan, jotta sen toiminta tarkastus- ja huoltoluukkuna varmistetaan.




Asenna ohjaustapit ja aseta kehys paikalleen.

6. Vedä kynällä viiva suoraan kipsilevyyn kehyksen palokatkolistaa myöden.



Merkitse kehyksen ulkoreuna kipsilevyyn.

7. Saha merkinnän mukaan niin, että kehys sopii reikään. Huom! Ole tarkkana, palokatkolistan ja asennusreiän reunan väli saa olla enintään 3 mm! Kehyksen palokatkolistaa ei saa missään tapauksessa irrottaa kehyksestä.

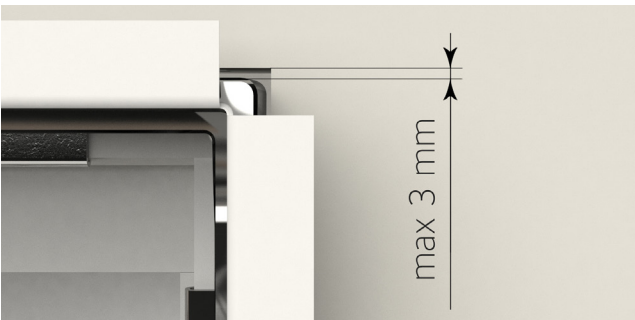


Asennusreiän reunan ja kehyksen väli saa olla enintään 3 mm.

8. Irrota ohjaustapit.

9. Kiinnitä kehys kipsilevyyn asentamalla pakkaukseen kuuluvat kiinnityslevyt. Palo-oven toimittukseen kuuluu kiinnityslevyjä 2 × 15 mm ja 3 × 12,5 mm kipsilevyyn. Käytä kaikki kiinnityslevyt kyseiselle seinäpaksuudelle. Palo-oven kehyksessä on valmiina reiät kiinnityslevyjä varten. Reikien määrä kertoo kuinka monta kiinnityslevyä kullekin sivulle/reunalle tulee.


Jos kaappi / kuilun pohja / IsoMax on kiinnitetty koolauspuuhun kiinnityslevyjä ei voi käyttää palo-oven sivuissa, sillä kiinnityslevyt osuisivat tällöin koolauspuuhun. Vaihtoehtoinen asennustapa tässä tapauksessa on kiinnittää palo-ovi koolauspuuhun mukana tulevilla ruuveilla sekä kiinnityslevyillä kehyksen ylä- ja alareunoista.

Kiinnityslevy asetetaan kehyksen päälle ja painetaan vasten kipsilevyn takaosaa. Pakkaukseen kuuluvat ruuvit ruuvataan valmiisiin reikiin ja kohdistetaan/kiinnitetään kiinnityslevyn reikiin.

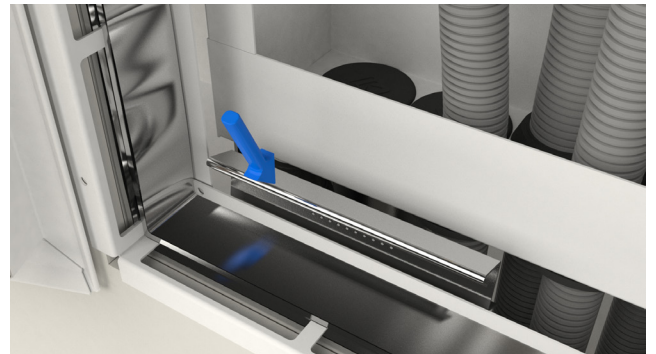


Aseta kiinnityslevyt kehyksen päälle ja paina ne kipsilevyn takaosaan.

10. Kiristä niin paljon, että kehys on tiukasti vasten kipsilevyä.

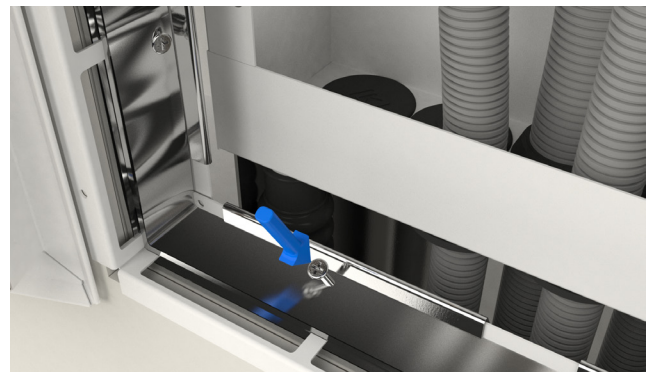

Kiinnitä levyt mukana tulevilla ruuveilla.



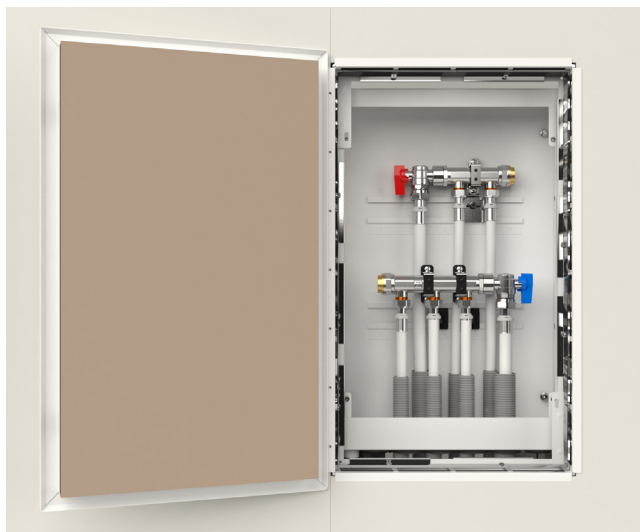


Kaikki kiinnityslevyt paikallaan.

11. Sulje ovi. Asennus on valmis.

TUOTETIEDOT

Nimi	Tuotenro	Lisätiedot
LK Palo-ovi UNI 350	1882209	Tarkoitettu LK Jakotukkikaapille UNI 350
LK Palo-ovi UNI 450	1882210	Tarkoitettu LK Jakotukkikaapille UNI 450
LK Palo-ovi UNI 550	1882211	Tarkoitettu LK Jakotukkikaapille UNI 550
LK Palo-ovi UNI 700	1882212	Tarkoitettu LK Jakotukkikaapille UNI 700
LK Kiinnityslevy BL 2 × 15	29716	Varaosa
LK Kiinnityslevy BL 3 × 12,5	29717	Varaosa
LK Ohjaustappi BL	29718	Varaosa

ASENNUSREIÄN MITAT

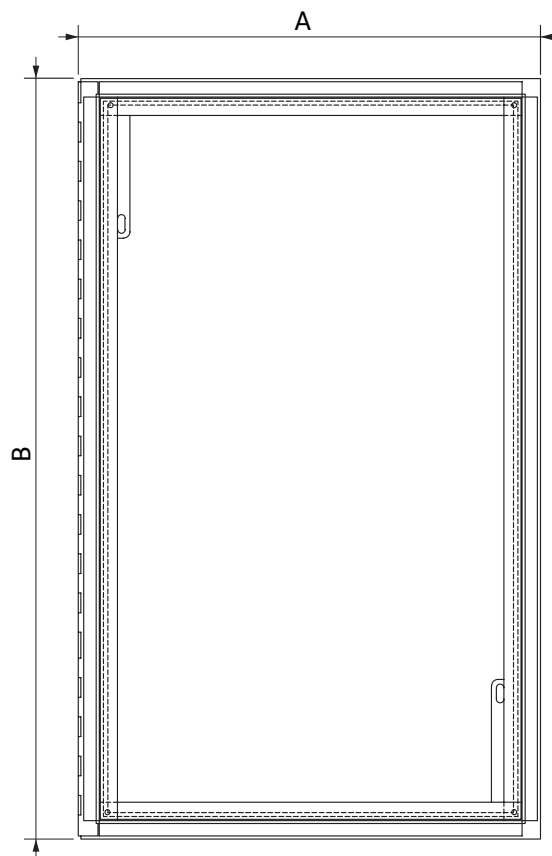

Mitat	Palo-ovi UNI 350	Palo-ovi UNI 450
A	345 + 5	445 + 5
B	590 + 5	590 + 5

Mitat	Palo-ovi UNI 550	Palo-ovi UNI 700
A	545 + 5	695 + 5
B	590 + 5	590 + 5


Hyväksytty palontorjunta edellyttää, että asennusreiän ja palo-oven palosuojateipin väli on enintään 3 mm.

TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	EI60
Tyyppihyväksyntänumero:	1240/95
Väri	RAL 9016



PALO-OVEN MITAT

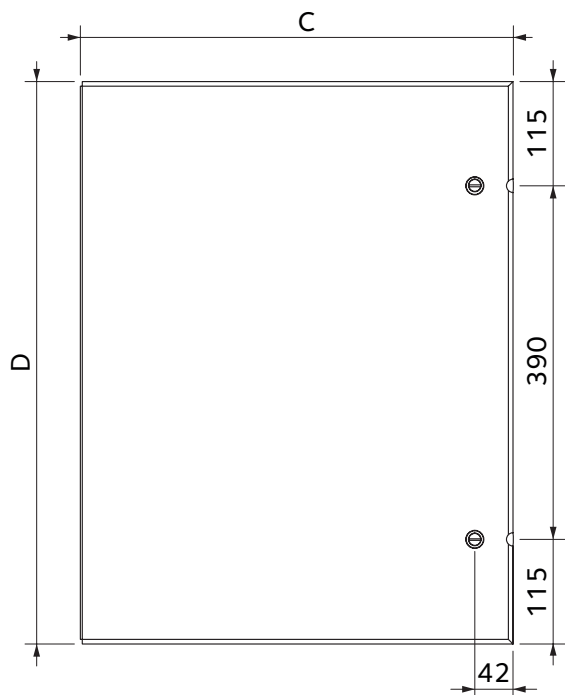

Mitat	Palo-ovi UNI 350	Palo-ovi UNI 450	Palo-ovi UNI 550	Palo-ovi UNI 700
C	375	475	575	735
D	620	620	620	620