

Asennusohje, LK Micro VK

Rakenne

- Kahden 12, 16 tai 20 mm lattialämmityspiirin liittämiseen LK MicroShunt 1-2 -sekoitusryhmään.
- LK Micro VKF on valmistettu niklatusta messingistä, ja siinä on pyörivä 3/4" EuroCone -liitäntä, joka mahdollistaa helpon asennuksen LK MicroShunt 1-2 -sekoitusryhmään.
- Jakotukissa on ulkopuoliset 3/4" EuroCone -kierteet joustavaa asennusta ja liittämistä varten LK laajaan lattialämmitysputkivalikoimaan.
- Yksi jakotukin putkiliitännöistä on varustettu säätöventtiilillä kahden lämmityspiirin hydraulista tasapainotusta varten.
- Myydään ja toimitetaan pareittain.



LK Micro VKF

Lisävarusteet

LK Kytkenäliitin RF

LVI/Tuote	Tarkoitettu	Koko	Putkikoolle	Nippeli-liitäntä
207 37 96	PE/PE-X	12 x 3/4"	12 x 2,0	3/4" EuroCone
207 36 20	PE-RT/ PE-X/ PAL	AX16 x 3/4"	16 x 2,0	3/4" EuroCone
207 37 98	PE-RT/ PE-X	20 x 3/4"	20 x 2,0	3/4" EuroCone

Muut liittimet

LVI/Tuote	Tarkoitettu	Putkikoolle	Nippeli-liitäntä
207 37 97	PE/PE-X/ AL-PE	17 x 2,0	3/4" EuroCone
207 39 53	Uponor PePEX	17 x 2,0	3/4" EuroCone




OHJE!

Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista.

Säätöarvo, Virtaus


Kierrosta / Kierrosten määrä	Kv-arvo
1	0,41
2	0,98
3	1,44
4	1,62
Venttiili on täysin auki	1,68

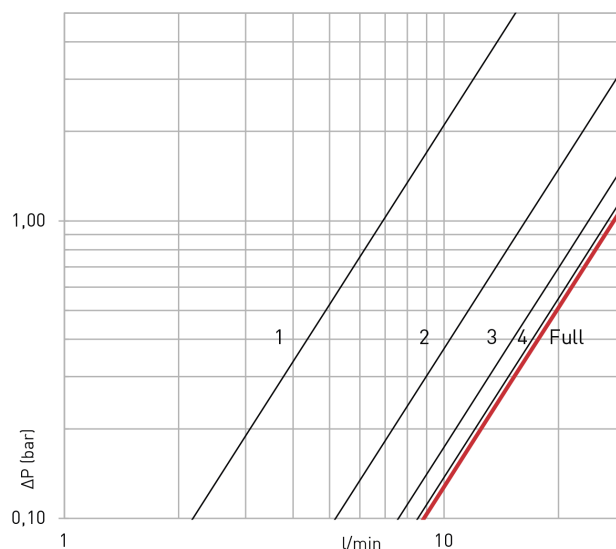

Kytchentäesimerkki

Piiri 2 = Lyhin lattialämmityspiiri

Säätö tehdään jommastakummasta jakotukista. Virtausta tarvitsee kuristaa vain toisesta jakotukista. Toinen säätöventtiili jätetään täysin auki.

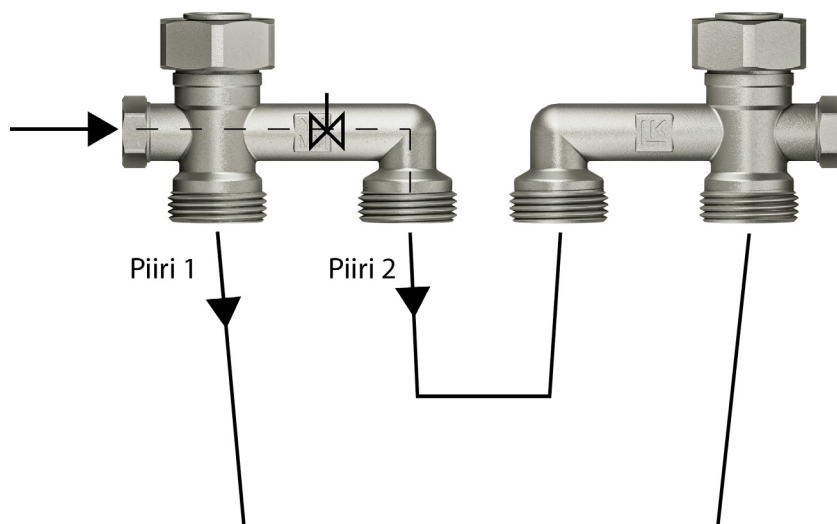


Putkiliitäntä, LK Micro VKF



OHJE!
O-renkaita ei saa voidella.

1. Sovita putken pituus. Katkaise putki putkisaksilla siten, että leikkauspinnasta tulee suora.
2. Asenna liitin kuvan mukaisesti.
3. Voitele kiristysrengas ennen kiristämistä.
4. Paineokeen ja lämmitysjärjestelmän koekäytön jälkeen liitokset on jälkikiristettävä.

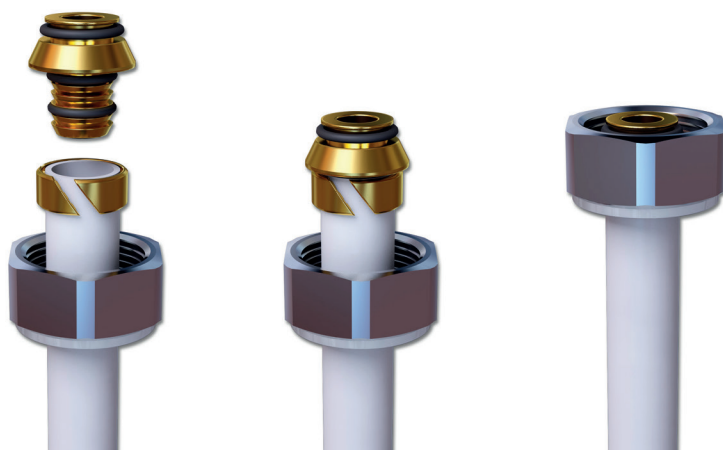

Putkiliitäntä LK Liitinkytkennällä RF.

