

LK Minijakotukki


2–4 lattialämmityspiirin kytkemiseksi LK Minisekoitusryhmään M60n.

RAKENNE

LK Minijakotukki on valmistettu laadukkaasta messingistä ja koostuu kahdesta jakotukista, joista toinen on varustettu säätöventtiileillä.

Ne sopivat LK Lattialämmitysputkiin PE-X Ø 12 × 2 mm, Ø 20 × 2 mm tai LK Putkiin PE-X ja PAL Ø 16 × 2 / 16 × 2,2 mm. Toimitukseen kuuluu myös kulmaliittimet, jotka tarvitaan LK Minisekoitusryhmän M60n liitäntään. Säätöventtiileillä varustettu jakotukki liitetään minisekoitusryhmän pumpun puoleiselle sivulle.

Järjestelmäkuvaus, katso LK Minisekoitusryhmän M60n ohjeet.

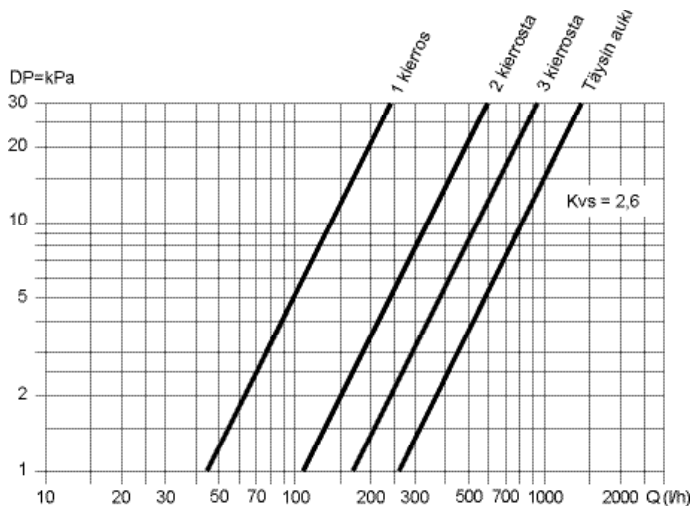


Säätöarvot on ilmoitettu avauskierrosten määrässä suljesta tilasta.

ASENNUS


LK Minijakotukin asennustapa riippuu jakotukin koosta ja siitä, käytetäänkö LK Termostaattiventtiilisarjaa Mini.

Kun liitetään neljä LK Termostaattiventtiilisarjaa Mini, käytetään mukana toimitettavia jatkoputkia. Jatkoputki siirtää jakotukkia alaspäin niin, että kaikille toimilaitteille jää riittävästi asennustilaa.

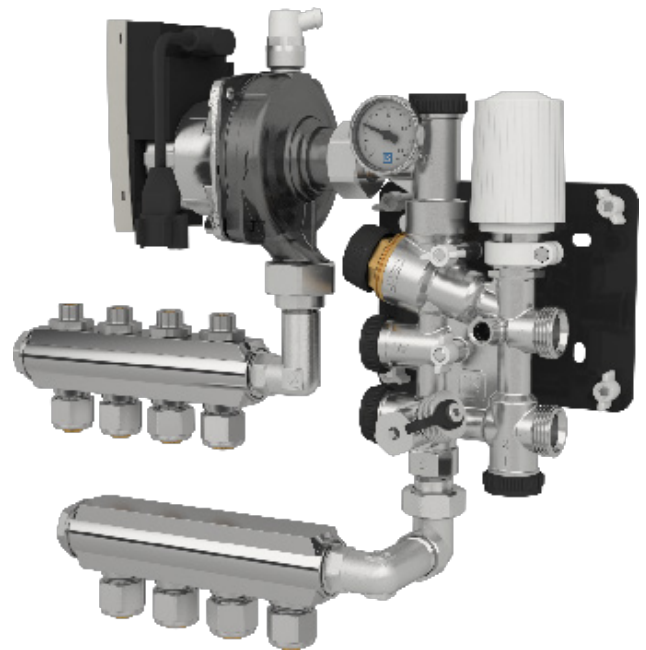


LK Minijakotukki kytkettynä LK Minisekoitusryhmään M60n.


Eri asennusvaiheet kuvataan alla.

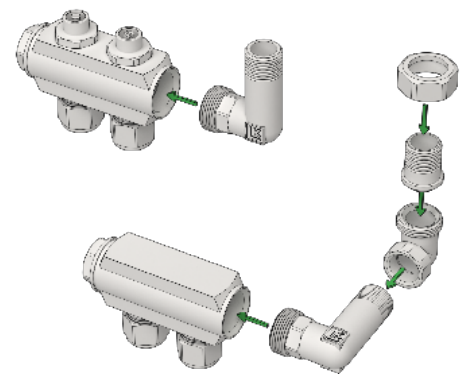


Liitäntäyhteen asennus 2-lähtöiseen LK Minijakotukkiin.

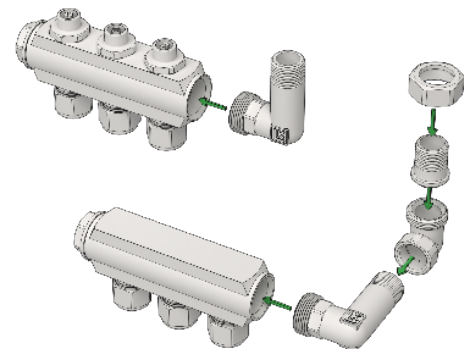

Liitäntäyhteen asennus 3-lähtöiseen LK Minijakotukkiin.

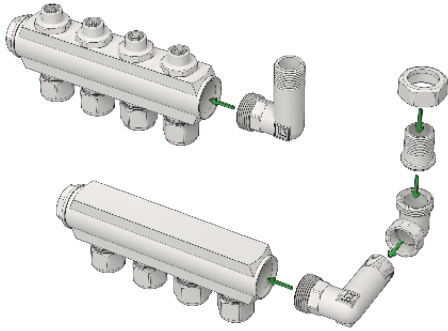


Liitäntäyhteen asennus 4-lähtöiseen LK Minijakotukkiin.

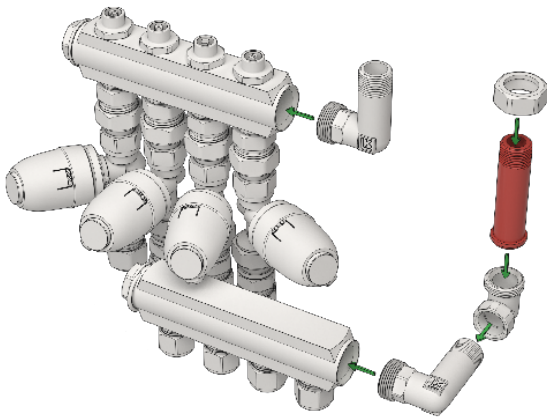

Liitäntäyhteen asennus 4-lähtöiseen LK Minijakotukkiin ja jatkoputkella (näkyv. punaisena) varustettuun LK Termostaattiventtiilisarjaan Mini.

PUTKIEN LIITÄNTÄ

Putkien liitäntä minijakotukkiin tehdään sovitamalla ensin putken pituus. Sen jälkeen asennetaan kytkentäliitin piirroksen mukaan. Voitele kiristysrengasta ennen kiristämistä. O-renkaita ei voidella. Putken katkaisu tapahtuu putkisaksilla, jotta leikkaus olisi suora. Koeponnistuksen ja -käytön jälkeen liitännät jälkikiristetään.

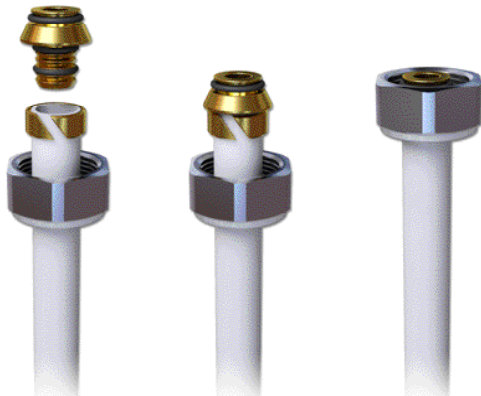

LK TERMOSTAATTIVENTTIILISARJA MINI (LISÄVARUSTE)

LK Minijakotukki kokoa 12 ja 16 voidaan varustaa LK Termostaattiventtiilisarjalla Mini kunkin lattialämmityspiirin erillistä ohjausta varten. Sarjaan kuuluu LK Termostaattiventtiili Mini 1/2", LK Toimilaite 24V NO, nippaliitin 1/2" minijakotukille 12 tai 16 sekä putkiliitin 12 tai 16.



Neljä LK Termostaattiventtiilisarjaa Mini asennettuna LK Minijakotukkiin.

Toimilaitteita ohjataan langallisella tai langattomalla LK Huonetermostaatilla. Kytkentä suoritetaan aina LK Kytkentärasian tai LK Vastaanotin-yksikön avulla.



Esimerkki täydellisestä asennuksesta, jossa LK Minisekoitusryhmä, LK Minijakotukki ja LK Termostaattiventtiilisarja Mini asennetaan LK Minisekoitusryhmäkaappiin XL.

